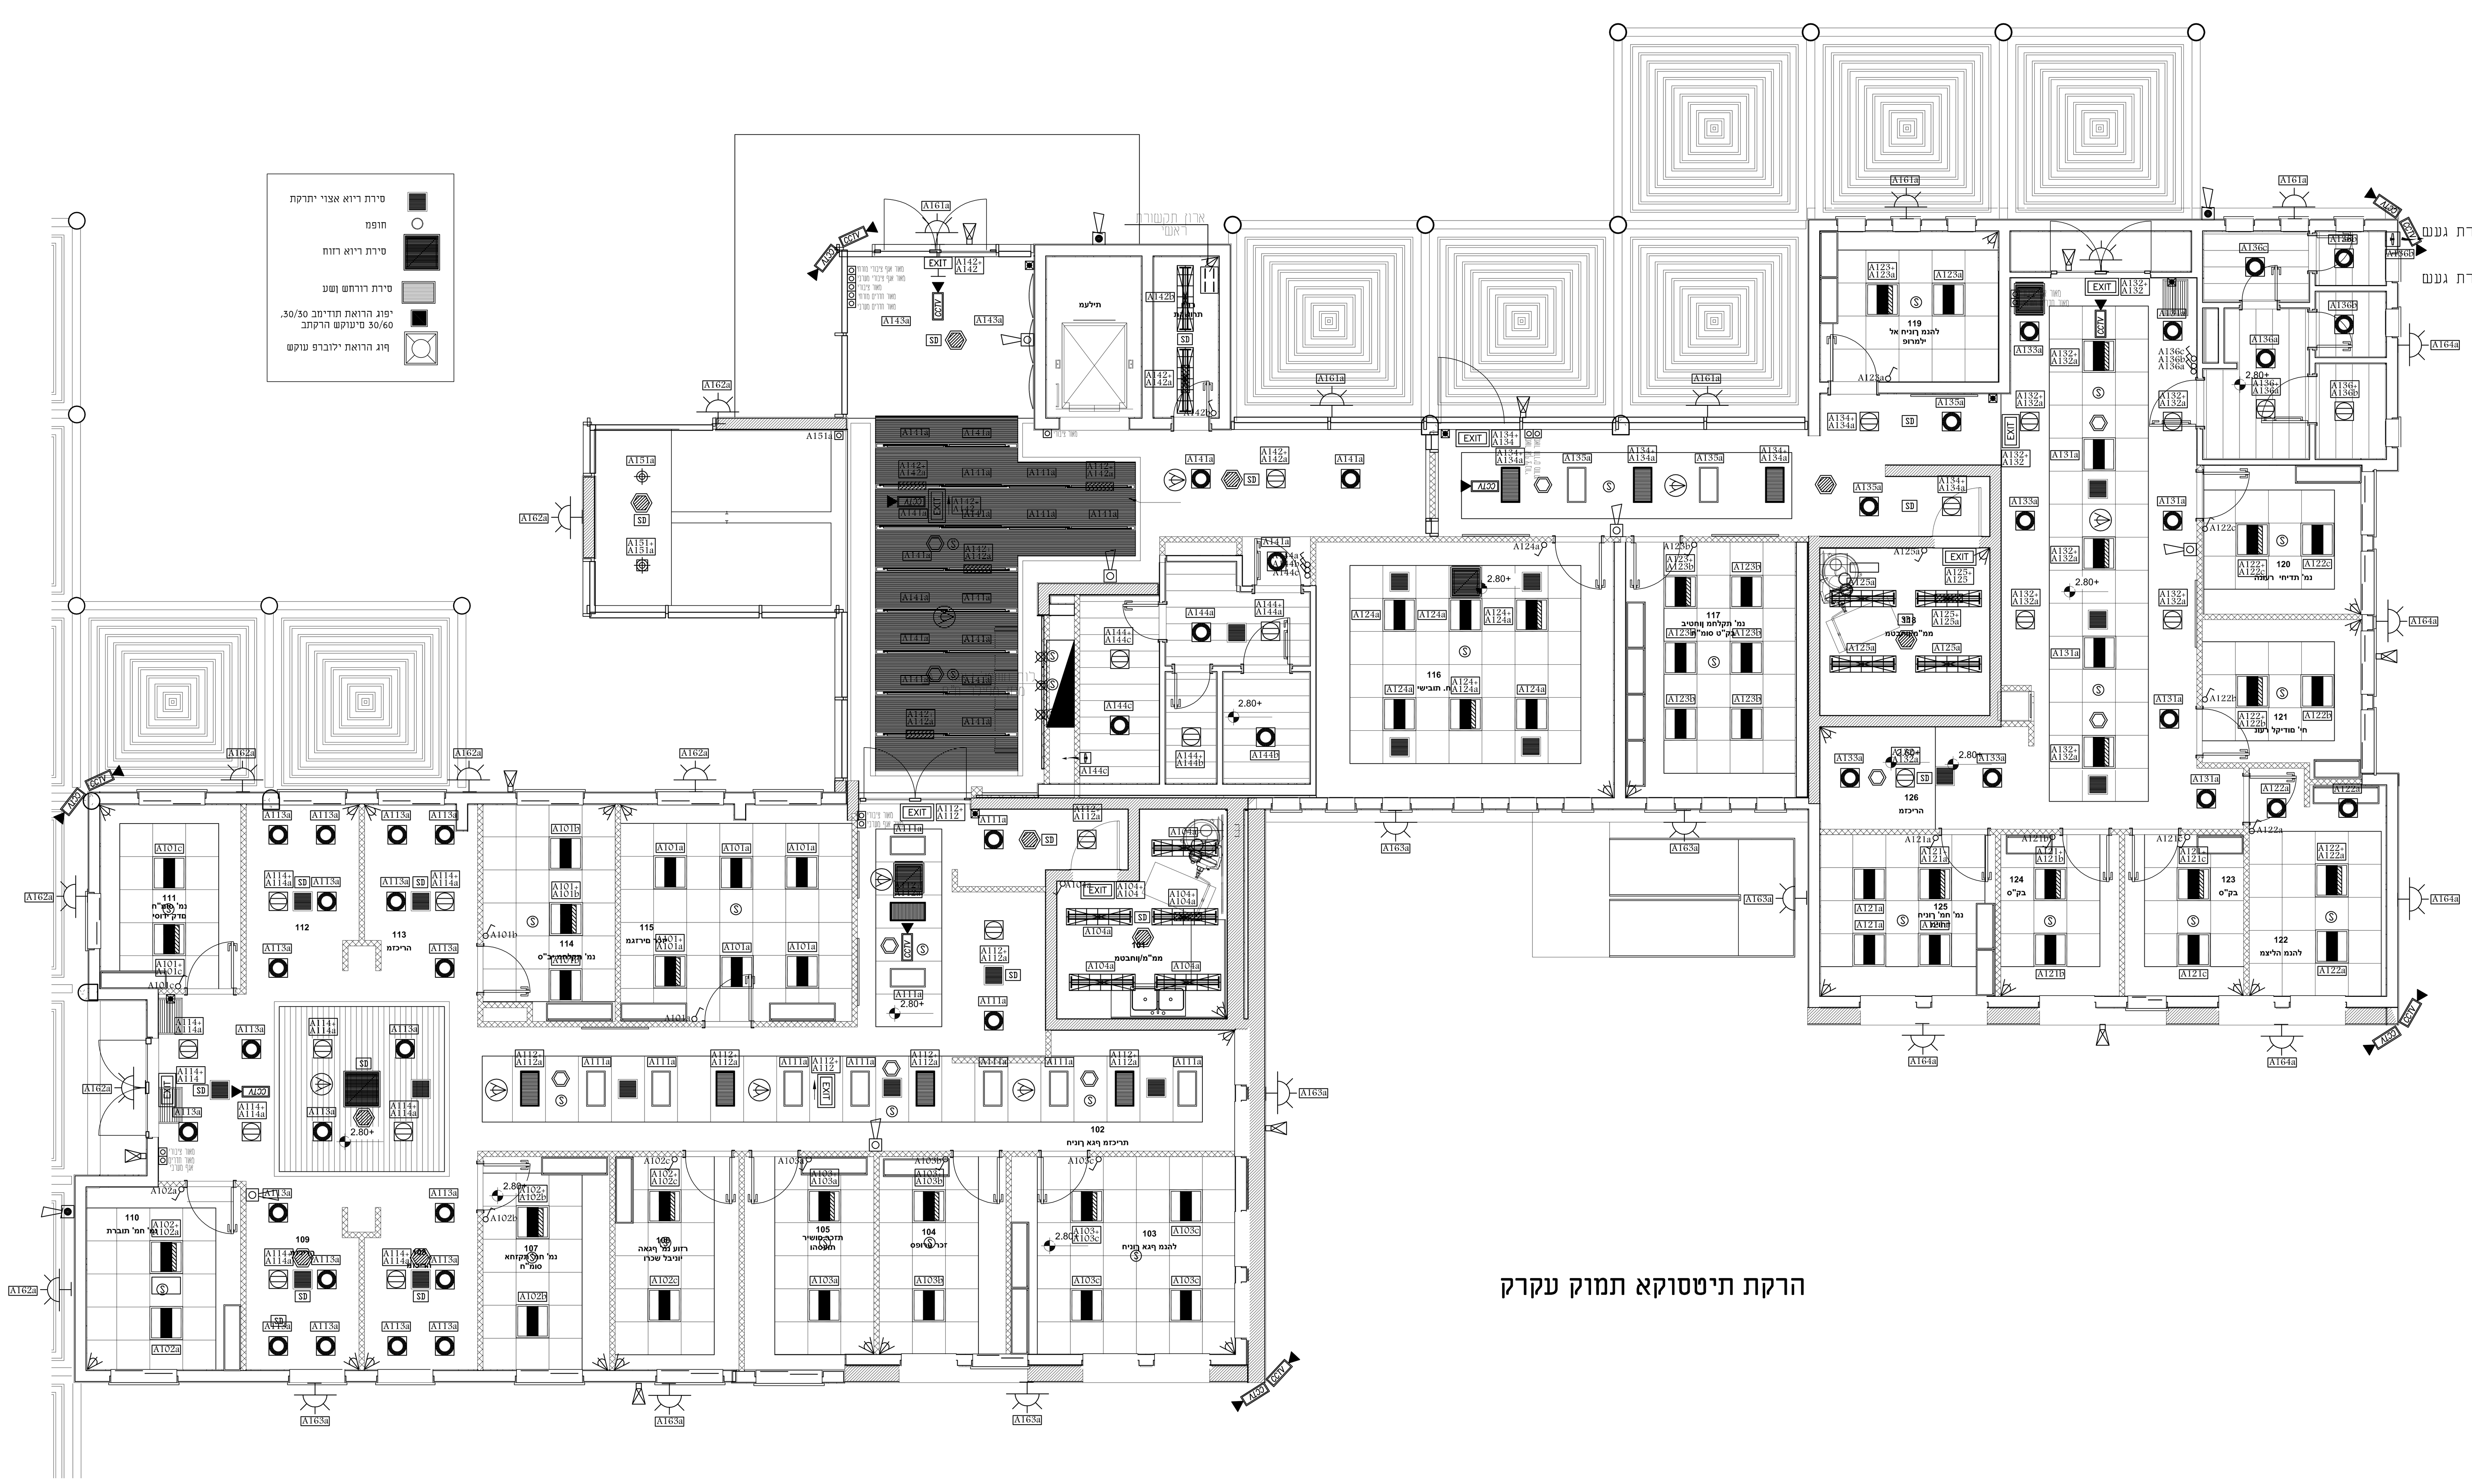

מקרא תאורה:

- ג"ת פלואורסנטי פריזמטי מדגם "פנטאלייט" שקוע בתקרה אקוסטית 4X14W IP-65 , 60\60 ס"מ,תוצרת געש
- ג"ת פלואורסנטי מדגם "פנטאלייט" שקוע בתקרה אקוסטית 4X14W IP-65 , 60\60 ס"מ,תוצרת געש
- ג"ת LED שקוע מדגם "מטאוריט " מותקן בתקרה אקוסטית 2X53W, IP-40 , 60\60 ס"מ,תוצרת געש
- יחידת תאורת חרום אינטגרלית
- ג"ת פלואורסנטי מדגם "פזאור" פריזמטי חיצוני, מותקן על התקרה 2X28W,
- פ"א פסדבלה זוג T5 2X1X28W עם משנק משותף מותקן בתקרה IP-20,תוצרת געש
- פ"א פסדבלה זוג T5 2X1X24W עם משנק משותף מותקן בתקרה IP-20,תוצרת געש
- ג"ת LED מרובע מדגם "DD20810-RAAT" לנורות 2X53W ,IP-54 שקוע תקרה לפי בחירת האדריכל תוצרת "געש"
- כנ"ל אך עם יחידת תאורת חרום
- ג"ת LED "סנטרולד" ,לנורות IP-65,P=2X83W, שקוע בתקה,לפי בחירת האדריכל, תוצרת געש
- כנ"ל אך עם יחידת תאורת חרום
- ג"ת LED מדגם "אלקטור לד" מותקן מהתקרה P-1X122W, IP-65,תוצרת געש
- ג"ת "מימו" לנורות IP-54,PL-2X18W שקוע בתקרה עם כיסוי פוליקרבונט תוצרת געש
- כנ"ל אך עם יחידת תאורת חרום
- ג"ת פלאפוני מדגם "רונדו" לנורות PL-2X18W IP-54 צמוד תקרה תוצרת "געש"
- כנ"ל אך עם יחידת תאורת חרום
- ג"ת פלאפוני מדגם "חרמון" לנורות PL-2X18W , IP-54 צמוד קיר תוצרת "געש"
- ג"ת "קירון" לנורות P=1X150W מותקן על הקיר IP-54, תוצרת געש גובה גובה התקנה H=3 מ'.
- ג"ת LED 8X0.15W , עם שלט יציאה במעגל חירום דו-תכליתי מותקן בתקרת ביניים
- ג"ת LED 8X0.15W , עם שלט יציאה במעגל חירום דו-תכליתי מותקן על הקיר IP-54,תוצרת געש
- כנ"ל עם חץ הכוונה לכיוון המילוט
- מפסק מאור יחיד, גובה התקנה H-120
- מפסק מאור מחליף, גובה התקנה H-120 אם לא צויין אחרת
- לחצן מאור, גובה התקנה H-120

מקרא גילוי אש,כריזה,פריצה ובטחון:

- נק' גילוי אש ,מותקנת בתקרה אקוסטית
- נק' גילוי אש ,מותקנת על התקרת בטון
- צופר גילוי אש פנימי,גובה התקנה H-260
- צופר גילוי אש חיצוני, גובה התקנה H-260
- לחצן גילוי אש ,גובה התקנה H-180
- מנורת סימון גילוי אש,גובה התקנה H-220
- נק' רמקול מותקנת על הקיר חיצוני , גובה התקנה H-300
- נקודת רמקול מותקנת על הקיר
- נקודת רמקול מותקנת בתקרה אקוסטית
- רמקול כריזה מותקן על התקרת בטון ו/או תקרת גבס
- גלאי אזעקת פריצה 360 מותקן בתקרה.
- נקודת הכנה לגלאי פריצה כולל צנור 16 מ"מ קוטר לתיבת ריכוז פריצה,גובה התקנה H-225
- נקודת הכנה למצלמה מותקנת בתקרה ו\או על קיר

לוח תפוצה ועדכונים			
מהדורה	מהות העדכון	תפוצה	תאריך
1	תכנית למכרז		30.06.15
2	תכנית למכרז	שינוי אדריכלי	15.08.15
3	תכנית למכרז	שינוי אדריכלי מיקום ג"ת,מפוחים	20.11.15
4	תכנית למכרז	עדכון בהתאם לתוכנית בטיחות	05.01.16
5	תכנית למכרז		03.07.16

הנדסת חשמל
ייעוץ ותכנון חשמל תעשייה ובתים
אינג" מ. נסים
באקה אלגרבייה
ת.ד 357 04-6382917
e-mail:tamer6@012.net.il

פרויקט: תוספת בניה בניין המועצה חריש

מזמין: מועצה מקומית חריש

שם התכנית: תכנית תאורה,גילוי אש,פריצה, כריזה ובטחון קומת קרקע

מס' הגליון:	381-5
מס' הפרוייקט:	381
תכנן: אינג' מ.נסים	בקר:
שרטט: אינג' מ.נסים	שם קובץ: 3381-5
קנה מדה:	1:50
לעיון: ○ לאישור: ○	למכרז: ● לביצוע: ○
תאריך: 03.07.16	מהדורה: 5